

INFO CLIENT

Remplacement Bouteille Mélange 150L Réf. 7144747 par 100L Réf. 7328744

1 – La capacité du ballon.

A l'origine : bouteille 150 litres => on passe avec une bouteille 100 litres

2 – Les piquages hydrauliques.

Sur la bouteille 150 litres, les 4 piquages sont situés sur les côtés sont remplacés par 8, 4 de chaque côté, sur le modèle 100 litres. Leur espacement est différent.

Si raccordements hydrauliques en tube rigides il faudra alors les modifier.

(4 tubes à modifier)

3 – Le diamètre des raccordements hydrauliques.


Sur le modèle 150 litres les raccordements hydrauliques étaient en G1" ¼ -male

Sur le modèle 100 litres les raccordements hydrauliques sont plus petits :en G1" – male

4 – dimensions des bouteilles.

La nouvelle bouteille tampon est plus petite.

Ancienne bouteille 150 litres (code 7144747) OBSOLETE

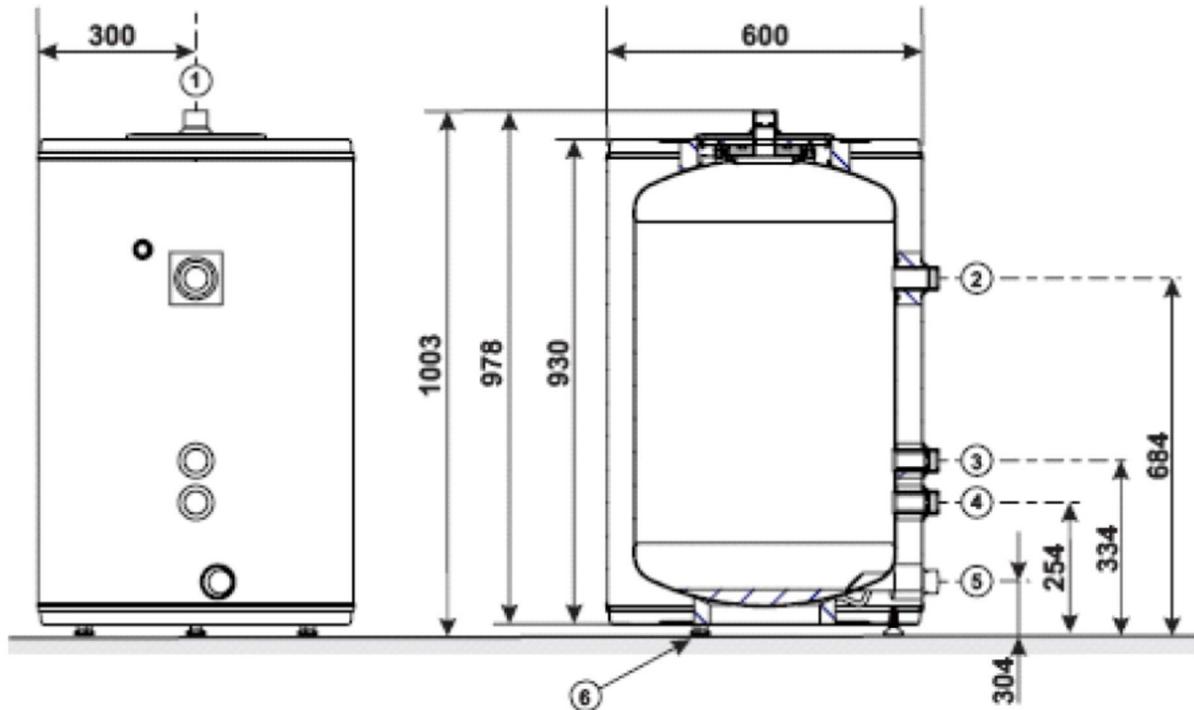

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1 | Entrée | G 1"1/4 |
| 2 | Sortie | G 1"1/4 |
| 3 | Entrée | G 1"1/4 |
| 4 | Sortie | G 1"1/4 |
| 5 | Vidange | G 1" |
| 6 | Pied réglable | |


Nouveau BM 100 litres (code 7328744) (Extrait de la notice N12-109)

INSTALLATION



Seul un professionnel qualifié peut réaliser l'installation conformément à la législation et les normes en vigueur.

Dimensions principales (en mm)

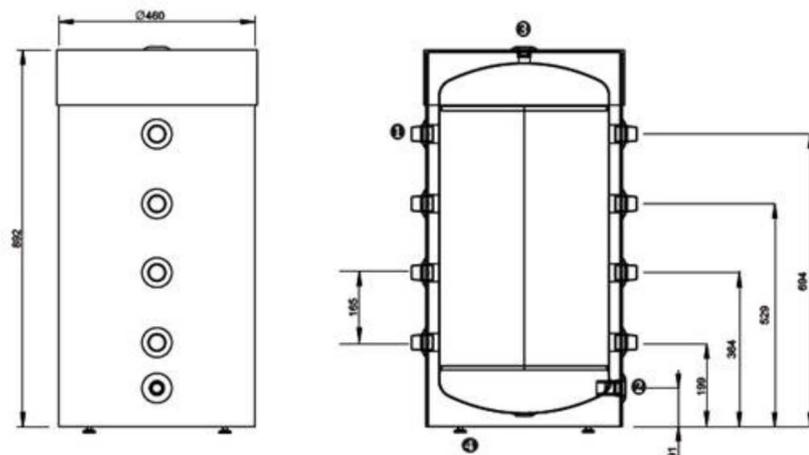

- ❶ 8 piquages G1" M
- ❷ Vidange G3/4" F
- ❸ Piquage G1/2" F pour purgeur automatique (non fourni)
- ❹ Pieds réglables